

**KESSELINSPEKTORAT  
INSPECTION DES CHAUDIÈRES**

# **Fachstelle**

## **Inspektion von Sicherheitsventilen**

Das von der SUVA beauftragte Kesselinspektorat des SVTI als Fachorganisation für die Inspektion von Sicherheitsventilen bestätigt, dass die Firma

**avintos AG**

**Weidenweg 17  
CH-4310 Rheinfelden**

am Standort

**avintos AG**

**Weidenweg 17  
CH-4310 Rheinfelden**

die Voraussetzungen der EKAS Richtlinie 6516 und KIS-TR 901 erfüllt.

Der Umfang der Inspektionen und die technischen Möglichkeiten sind im Geltungsbereich der Fachstelle festgelegt.

Datum der Überprüfung: **15.12.2022**  
Gültig bis: **31.12.2026**

Fachstellen Nr.  
**KIS.SV. 1306315**


Wallisellen, 19.12.2022

Leiter Kesselinspektorat



Felix Heer

Sachverständiger

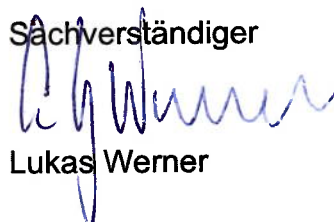

Lukas Werner

# Inspektion von Sicherheitsventilen

## Geltungsbereich

**Fachstelle: KIS.SV.1306315**

EKAS Richtlinie Nr. 6516

Tech. Regel KIS-TR 901

**avintos AG  
Weidenweg 17  
CH-4310 Rheinfelden**

Verantwortliche Person : **Stefan Braun**

Telefon : 061 836 15 42


Auditdatum : 15.12.2022

Gültig bis : 31.12.2026

Art der Sicherheitsventile	Art der Durchflussmedien
<input checked="" type="checkbox"/> Federbelastete Sicherheitsventile <input checked="" type="checkbox"/> Gewichtsbelastete Sicherheitsventile <input checked="" type="checkbox"/> Pilotgesteuerte Sicherheitsventile <input type="checkbox"/> Gesteuerte Sicherheitsventile (CSPRS)	<input checked="" type="checkbox"/> Dampf und Heisswasser (D/H) <input checked="" type="checkbox"/> Gase (G) <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> entzündbare Gase (Acetylen, Wasserstoff, Propan, Propylen, Butan, Methan usw.)</li> <li><input type="checkbox"/> oxidierende Gase (O2)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> inerte Gase (N2, AR, CO2, HE, NE, usw.)</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Flüssigkeiten (F)
Druckbereich	Bemerkungen
<b>0 - 400 bar</b> Ansprechdruck ≤ 3.2 bar Ansprechdruck > 3.2 bar	Alle obgenannten Medien Einstelltoleranz +/- 0.1 bar Einstelltoleranz, +/- 3%
Firmenkennzeichen	Plombe
Firmenkennzeichen	avt / Jahr + Visum
Schriftliche Hersteller- Autorisierungen vorhanden	Hersteller
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Leser / Agco
Einschränkungen	
Gilt nicht für Sicherheitsventile, die eine zusätzliche Autorisierung durch den Sicherheitsventil- Hersteller für Wartung und Inspektion verlangen.	

Wallisellen, 19.12.2022

Kesselinspektorat

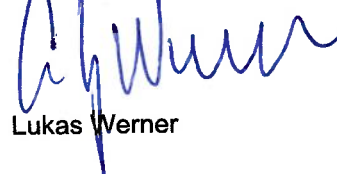

Lukas Werner